Согласно Закону

+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

(При нажатии на недостаток откроется фото)

КОМНАТА №1

1.



МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ, ЗАЗОР МЕЖДУ НАЛИЧНИКАМИ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕН

ГОСТ 475-2016 п.5.4.8.

2.



НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР/УСТУП МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.3.7

КОМНАТА №1

3.



КОРОБКА ДВЕРНАЯ, СКОЛ НА ПРОФИЛЕ (ПРОФИЛЯХ)

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7

4.



ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ДОБОРАМИ И КОРОБКОЙ ДВЕРИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.3.7

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КОМНАТА №1

5.



СЛЕДЫ КОРРОЗИИ В ПРИТВОРЕ ЛЕВОЙ СТВОРКИ


6.



ЗАЗОРЫ НА ТОРЦЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИМПОСТОВ

КОМНАТА №1


7.

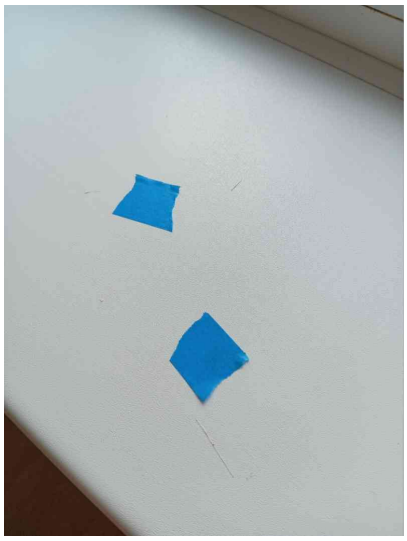

ОКНО ПВХ, ПОДОКОННИК, ПОВРЕЖДЕНИЕ (ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ/ПРОЖЕГ/ТРЕЩИНА/ВМЯТИНА) ОКНО №1

ГОСТ 30673-2013, п. 4.2.8

8.

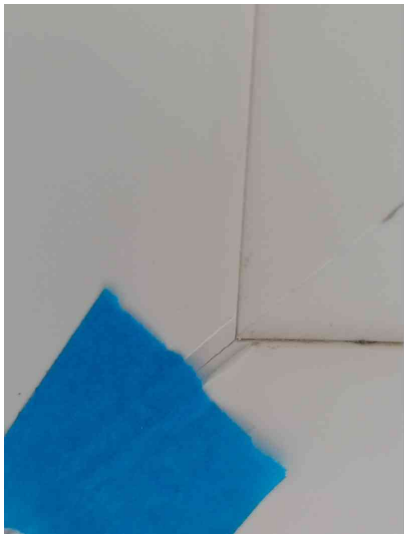

МИКРО ТРЕЩИНА СВАРНОГО ШВА ПРОФИЛЯ ЛЕВОЙ СТВОРКИ

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КОМНАТА №1

9. 

РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ЗАЗОРЫ МЕЖДУ КОРПУСОМ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕНЫ СТЕНА С ДВЕРЬЮ

ГОСТ 30988.1-2020, п. 13.7

КОМНАТА №2

10. 

МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ, НЕ ЗАКРЕПЛЕНА РУЧКА / ЛЮФТ РУЧКИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.4.16

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КОМНАТА №2

11.



РУЧКА ДВЕРИ,
ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ/ТРЕЩИНЫ/ЗАУСЕНЦЫ НА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ГОСТ 538-2014 п.5.6.4

КОМНАТА №2

12.



НАЛИЧНИК ДВЕРИ,
СКОЛ/ЦАРАПИНА/ТРЕЩИНА/ВЗДУТИЕ

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7

13.



НАЛИЧНИКИ ДВЕРЕЙ, ОТСЛОЕНИЕ ЛАМИНАЦИИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КОМНАТА №2

14.

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, НЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ

Несоответствие договору

15.



СЛЕЛЫ КОРРОЗИИ В ПРИТВОРЕ ЛЕВОЙ СТВОРКИ

КОМНАТА №2

16.



ОКНО, ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ НА ПРОФИЛЯХ (ВНЕШНЯЯ СТОРОНА) ОКНО №1

ГОСТ 30674-2023, п. 5.4.7, 8.11

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КОМНАТА №2

17.



ОКНО ПВХ, ПОДОКОННИК, ПОВРЕЖДЕНИЕ (ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ/ПРОЖЕГ/ТРЕЩИНА/ВМЯТИНА) ОКНО №1

ГОСТ 30673-2013, п. 4.2.8

18.



НЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ/НЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕТЕЙ НА ОКНАХ

КОМНАТА №2

19.



ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ УРОВНЯ

СП 73.13330.2016, п. 6.4.8

20.



КОРОТКО ПОДРЕЗАН НАЛИЧНИК НА ПРИМЫКАНИЕ К ЛАМИНАТУ

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КОМНАТА №3

21.



РЕГУЛИРОВКА СТВОРОК ХОЛОДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

22.



ДЕФОРМАЦИЯ ПРОФИЛЯ 2-Й СТВОРКИ ХОЛОДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

КОМНАТА №3

23.



ЗАЗОРЫ НА ТОРЦАХ ШТАПИКОВ ХОЛОДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

24.




НЕПРОКРАСЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА НА БАЛКОНЕ

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ


КОМНАТА №3

25.

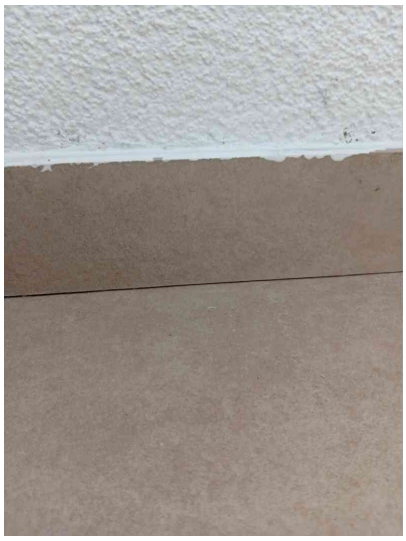

ПРОПУСКИ ЗАТИРКИ НА СТЫКИ НАПОЛЬНОЙ И НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ

26.

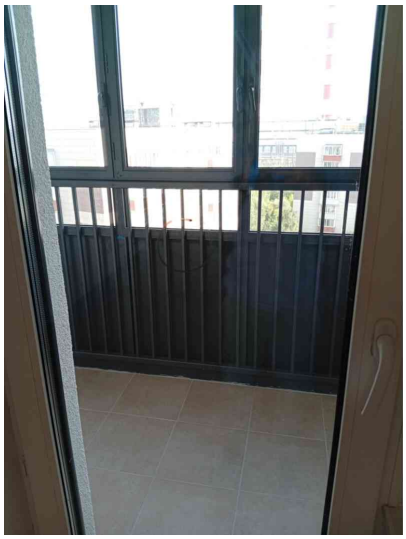


БАЛКОННЫЙ БЛОК, ЦАРАПИНЫ/ОКАЛИНЫ/БРАК НА СТЕКЛОПАКЕТЕ

ГОСТ 111-2014, п. 5.1.2, табл. 5


КОМНАТА №3

27.

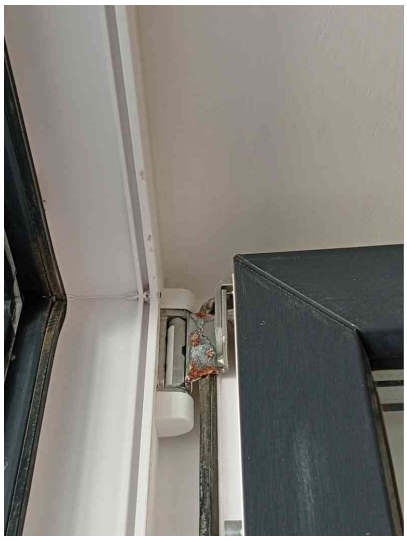

СЛЕДЫ КОРРОЗИИ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕТЛИ ПРАВОЙ СТВОРКИ БАЛКОННОГО БЛОКА

28.

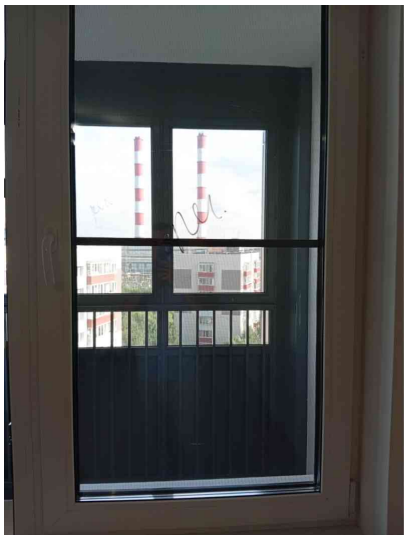


РЕГУЛИРОВКА ПРАВОЙ СТВОРКИ БАЛКОННОГО БЛОКА

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КОМНАТА №3

29.

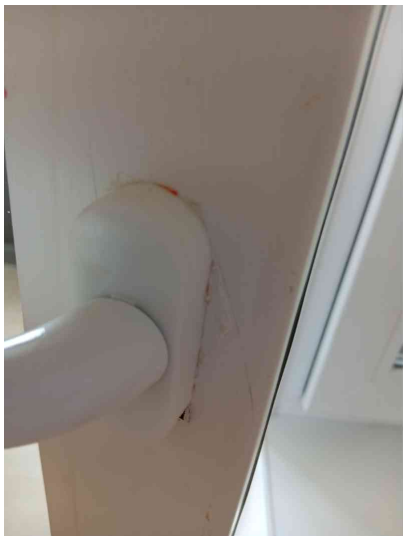

ЦАРАПИНЫ НА ПРОФИЛЕ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ ВОЗЛЕ РУЧКИ

30.



МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ, МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7

КОМНАТА №3

31.



ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ, ЗАЗОР МЕЖДУ ПРОФИЛЯМИ И ПОВЕРХНОСТЯМИ СТЕН/ПОЛА


СП 71.13330.2017, п. 8.14.1

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КУХНЯ

32.

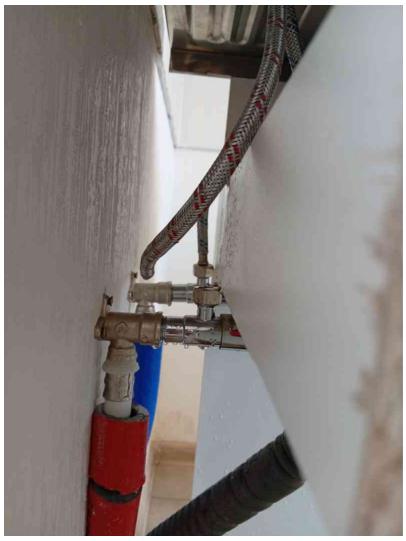

ТЕЧЬ РАКОВИНЫ ПРИ СЛИВЕ УНИТАЗА В СУ1, НЕ ПОДСОЕДИНЕНА ПОДВОДКА

33.



ЗАЗОР МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ДОБОРАМИ ДВЕРИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.3.7

КУХНЯ

34.



НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР МЕЖДУ НАЛИЧНИКАМИ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕНЫ

ГОСТ 475-2016 п.5.4.8.

35.



НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР/УСТУП МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.3.7

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КУХНЯ

36.



НАЛИЧНИКИ ДВЕРЕЙ, ОТСЛОЕНИЕ ЛАМИНАЦИИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7

37.




ОКНО ПВХ, ПОДОКОННИК, ПОВРЕЖДЕНИЕ (ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ/ПРОЖЕГ/ТРЕЩИНА/ВМЯТИНА) ОКНО №1

ГОСТ 30673-2013, п. 4.2.8

КУХНЯ

38.

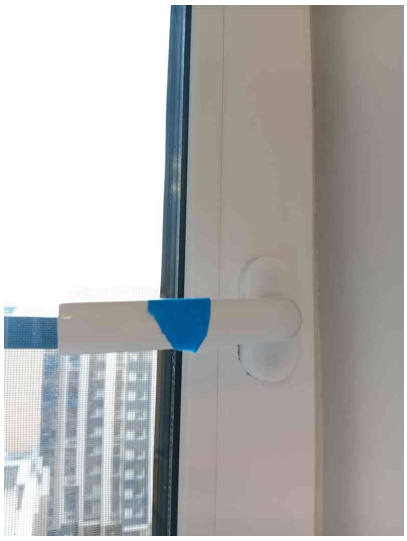

РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ ВЕРХНЕЙ СТВОРКИ ОКОННОГО БЛОКА

39.




СЛЕДЫ НАЛИЧИЯ ВЛАГИ НА ОБОЯХ

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ


КУХНЯ

40.

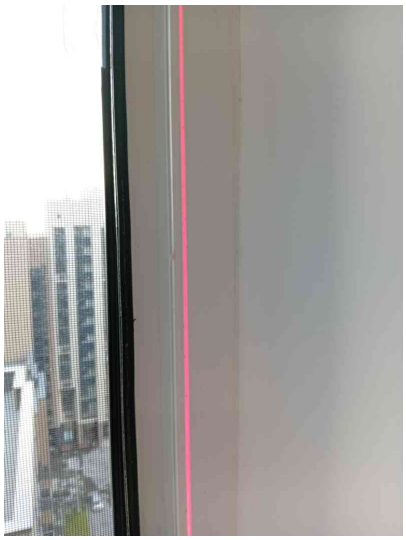

ОТКЛОНЕНИЕ РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА ОТ ВЕРТИКАЛИ СОСТАВЛЯЕТ 6 ММ


41.

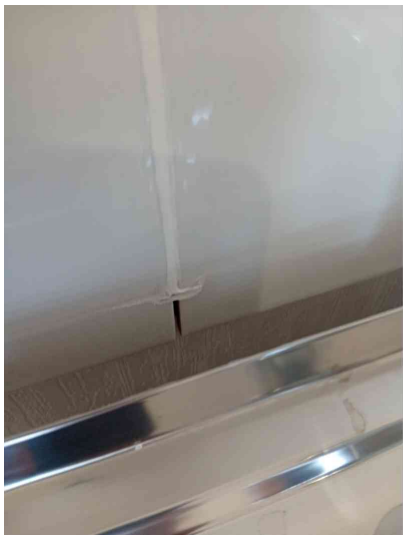

ПРОПУСКИ ЗАТИРКИ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ

САН.УЗЕЛ №2


42.

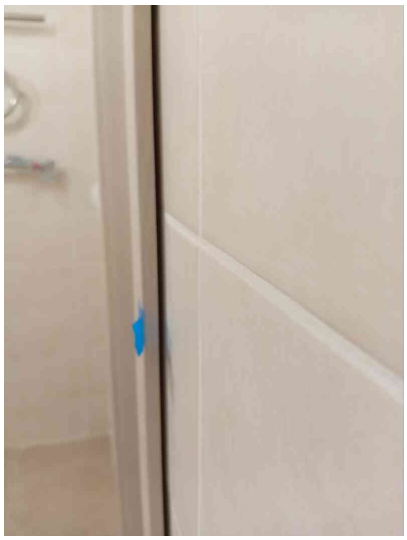

НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР МЕЖДУ НАЛИЧНИКАМИ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕНЫ

ГОСТ 475-2016 п.5.4.8.

43.

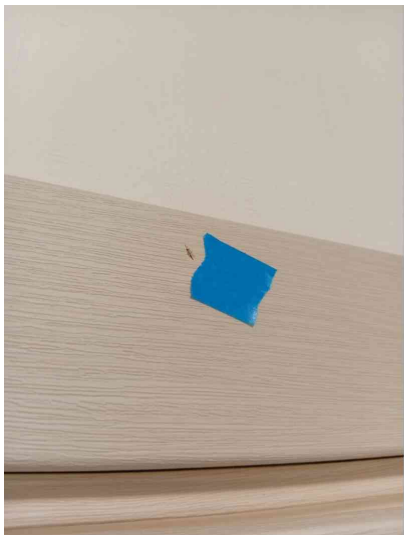

НАЛИЧНИК ДВЕРИ, СКОЛ НА ПРОФИЛЕ


ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

САН.УЗЕЛ №2


44.

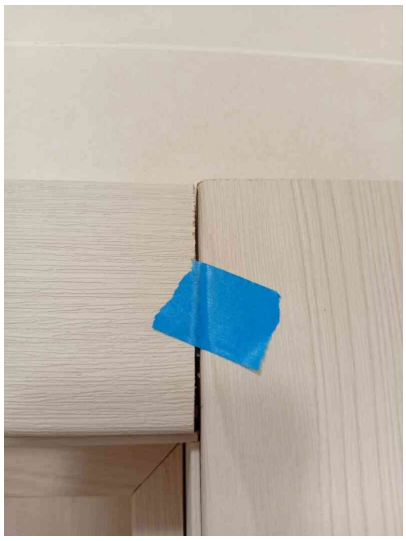

НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР/УСТУП МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.3.7

45.

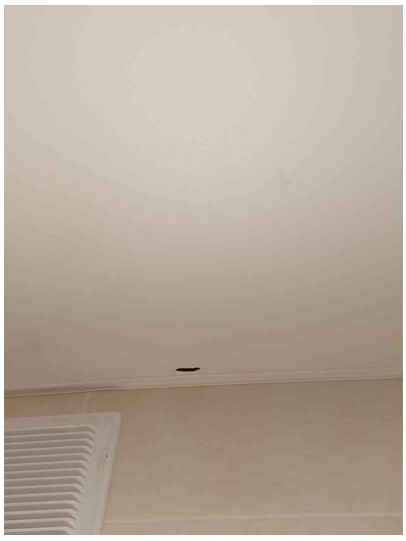

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НАТЯЖНОГО ПОЛОТНА

САН.УЗЕЛ №2

46.



ВАННА, СЛЕДЫ ПРОТЕЧКИ ПОД ВАННОЙ САНУЗЕЛ №2

СП 73.13330.2016, п. 5.1.9

47.




ОТСУТСТВУЮТ ЭЛЕМЕНТЫ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ ПОД ВАННОЙ

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ


САН.УЗЕЛ №2

48.

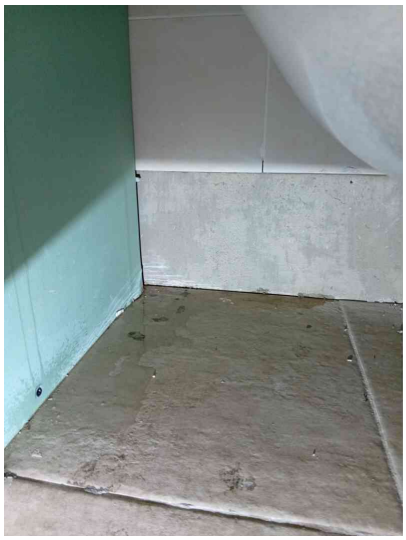

ОТСУТСТВУЮТ ЭЛЕМЕНТЫ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ ПОД ВАННОЙ

49.

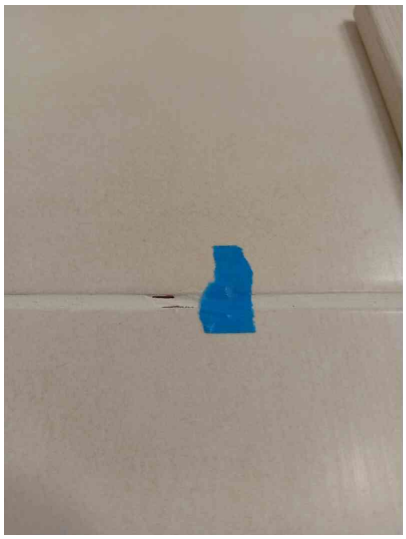

ПРОПУСКИ ЗАТИРКИ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ

САН.УЗЕЛ №2

50.



ОТСУТСТВУЕТ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НА ПРИМЫКАНИИ ПЬЕДЕСТАЛА РАКОВИНЫ К НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКЕ

51.




ОТСУТСТВУЕТ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НА ПРИМЫКАНИЕ УНИТАЗА К НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКЕ

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

САН.УЗЕЛ №2

52.

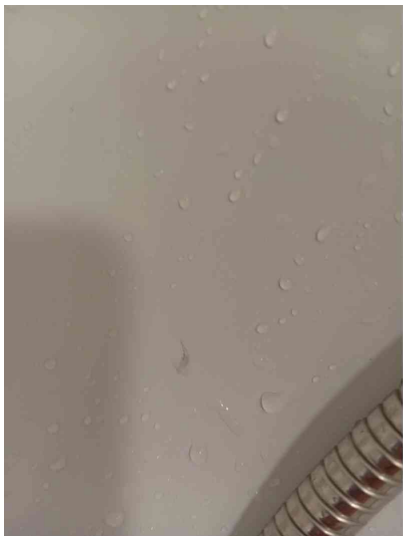

ВАННА АКРИЛ, ПРИСУТСТВУЮТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ САНУЗЕЛ №2

Инструкция по эксплуатации

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

53.




СЛЕДЫ ВЛАГИ И ОКИСЛЕНИЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ В ТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФАХ В САНУЗЛАХ

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

САН.УЗЕЛ №1


54.

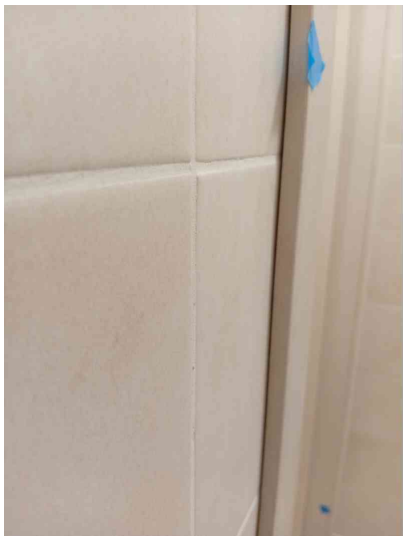

НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР МЕЖДУ НАЛИЧНИКАМИ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕНЫ

ГОСТ 475-2016 п.5.4.8.

55.

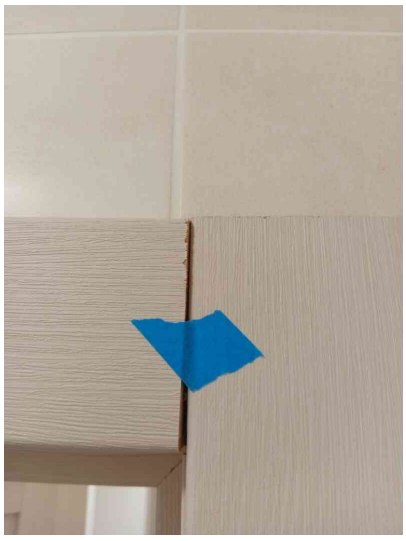

НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР/УСТУП МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.3.7

САН.УЗЕЛ №1

56.



ЗАЗОР МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ДОБОРАМИ ДВЕРИ

ГОСТ 475-2016, п. 5.3.7

57.



НАЛИЧНИК ДВЕРИ, СКОЛ НА ПРОФИЛЕ

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

САН.УЗЕЛ №1

58.



РАСХОЖДЕНИЕ СМЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

59.



ОТСУТСТВУЕТ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НА ПРИМЫКАНИИ УНИТАЗА К НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКЕ


САН.УЗЕЛ №1

60.



МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НАТЯЖНОГО ПОЛОТНА

61.

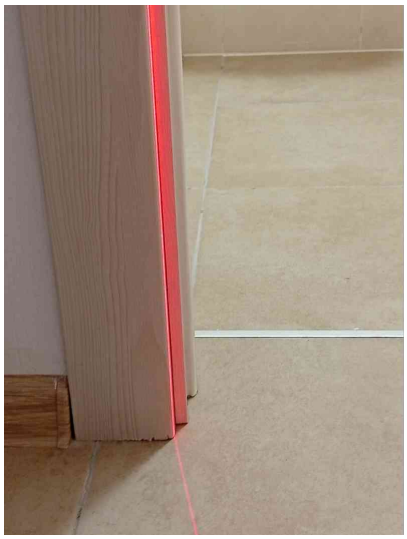


ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ КОРОБА ДВЕРИ СОСТАВЛЯЕТ 10 ММ

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

ХОЛЛ


62.

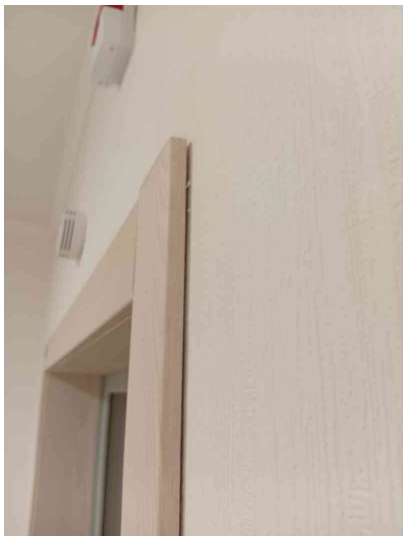

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ЗАЗОР МЕЖДУ НАЛИЧНИКАМИ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕН

ГОСТ 475-2016 п.5.4.8.

63.

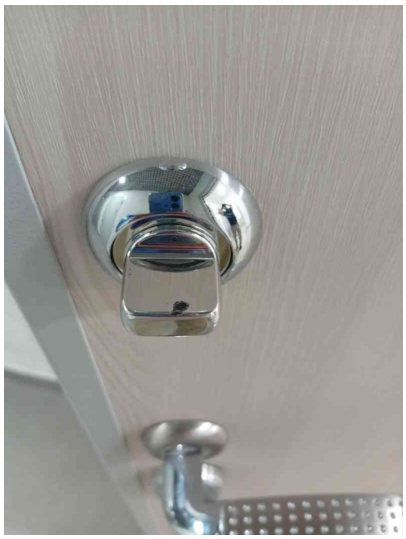

ЛЮФТ РУЧКИ И СКОЛ ВЕРХНЕГО ЗАМКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

ХОЛЛ

64.



РЕГУЛИРОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ НА ПРИЖИМ

65.




НЕ ЗАКРЕПЛЕН ВЕРХНИЙ НАЛИЧНИК

+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

ХОЛЛ

66.

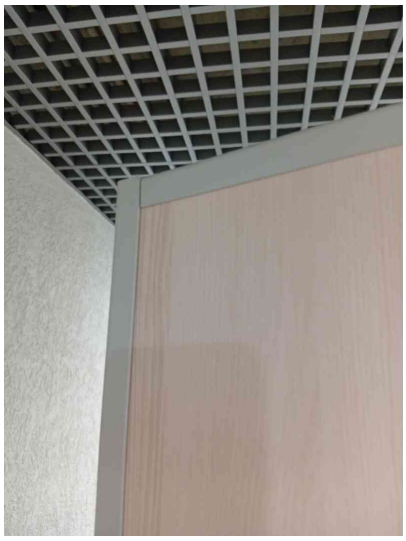

ПРОСАДКА ПОЛОТНА ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ


67.



ЛЮФТ РУЧКИ И СКОЛ ВЕРХНЕГО ЗАМКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

ХОЛЛ

68.

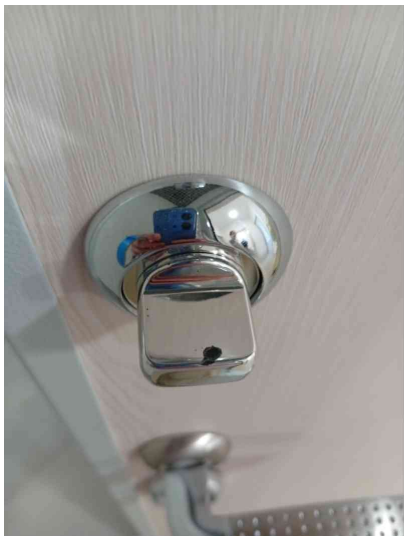

СКОЛ И ЛЮФТ РУЧКИ ВЕРХНЕГО ЗАМКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

69.



СТЕНА (ОБОИ), МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ОБОЯХ ПРАВАЯ


СП 71.13330.2017, п. 7.6.15

Согласно Закону
+7 (495) 155 65 55
Москва, Краснопрудная ул., 3-5с1
soglasno-zakony.ru
soglasno.zakony@gmail.com

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

ХОЛЛ

70.

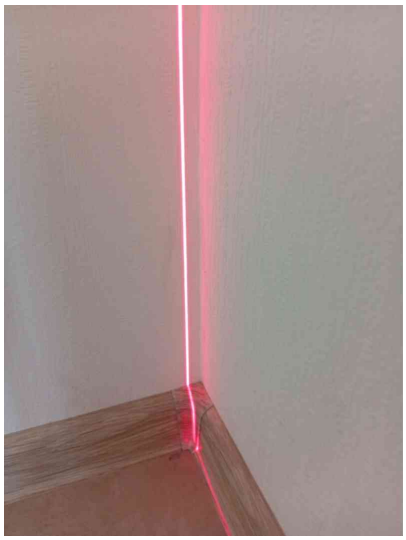

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ ВНУТРЕННЕГО УГЛА НА ПРИМЫКАНИИ ПЕРЕГОРОДКИ КОМНАТЫ 1 И МОНОЛИТНОГО ПИЛОНА КОМНАТЫ 2 СОСТАВЛЯЕТ 13 ММ

ХОЛЛ

71.



СТЕНА (ОБОИ), МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ОБОЯХ С ДВЕРЬЮ

СП 71.13330.2017, п. 7.6.15

Эксперт

Вишневский Павел Валерьевич

Документы:

НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Ассоциация
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»
ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242 Телефон/факс: (495) 987-31-48
nrs@nostroy.ru http://nrs.nostroy.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении сведений
в Национальный реестр специалистов в области строительства

02 мая 2023 г. (дата решения комиссии) 0266835 (уникальный номер заявления)

В соответствии с решением лица, наделенного правом принимать решения о включении сведений о специалистах в национальный реестр специалистов в области строительства, об изменении и исключении таких сведений (пункт 10.11.25 Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей»), от **02 мая 2023 г. №234** уведомляем о том, что

Вишневский Павел Валерьевич

включен в национальный реестр специалистов в области строительства.

Вид деятельности: **организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.**

Также уведомляем о присвоении идентификационного номера Специалиста:

С	-	7	7	-	2	6	6	8	3	5

Дата выдачи свидетельства о квалификации, оценка которой проведена в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»:

Уполномоченное лицо

НОСТРОЙ
Оригинал электронного документа, подписанного электронной подписью, хранится в ассоциации НОСТРОЙ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Кононыхин Сергей Александрович
Сертификат № 043298B3008CAE33A54A52DB0C0C481F7D
Дата подписания: 03.05.2023 13:30

С.А. Кононыхин

Эксперт

Документы:

ООО "ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА"
ИНН 7751242711, ОГРН 1227700898798, КПП 775101001.
Юридический адрес организации 108802, РОССИЯ, Г. Москва, Пос. СОСЕНСКОЕ, Проспект Магеллана, Д 3, Кв. 266.
Тел. 8-925-741-36-69, e-mail: profspecex@gmail.com

СПРАВКА

Дана Вишневский Павел Валерьевич
в том, что он действительно работает в ООО "ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА"
В должности "строительный эксперт" с 01.02.2023 по настоящее время.

Генеральный директор

Чиженков И.В. _____ М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА»
ПСЭ ПРОФСПЕЦ ЭСПЕРТИЗА
ОГРН 1227700898798 * МОСКВА *

Выписки из реестров

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

12.03.2026 г. (дата) — № СОМ 03/26-1380-5195 (номер)

Ассоциация «Саморегулируемая организация "Строительные организации Москвы"» («Ассоциация СРО "СОМ"»)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

(вид саморегулируемой организации)

129626, Россия, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, пом.600, http://srosom.ru, info@srosom.ru, +7(499)579-92-12

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-С-296-18042018

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «ПрофСпецЭкспертиза»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСпецЭкспертиза», ООО «ПрофСпецЭкспертиза»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7751242711
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1227700898798
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	108802, Россия, Москва, г. Москва, вн.тер.г. поселение Сосненское, пр-кт Магеллана, д. 3, кв. 266
1.5. Место фактического осуществления деятельности *(только для индивидуального предпринимателя)*	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	1380
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации *(число, месяц, год)*	«09» февраля 2024 г.
2.3. Дата *(число, месяц, год)* и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Протокол Совета Ассоциации СРО № 09-02-24-1 от «09» февраля 2024 г.
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации *(число, месяц, год)*	«09» февраля 2024 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации *(число, месяц, год)*	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

Наименование	Сведения
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, **строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда** на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, **по договору строительного подряда**, **по договору подряда на осуществление сноса** *(нужное выделить)*:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
«09» февраля 2024 г.	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, **по договору строительного подряда**, **по договору подряда на осуществление сноса**, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда *(нужное выделить)*:

а) первый	V	не превышает 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей
б) второй	-	---
в) третий	-	---
г) четвертый	-	---
д) пятый*	-	---
е) простой*	-	в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства

** заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство*

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, **по договору строительного подряда**, **по договору подряда на осуществление сноса**, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств *(нужное выделить)*:

а) первый	-	---
б) второй	-	---
в) третий	-	---
г) четвертый	-	---
д) пятый*	-	---

** заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство*

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:	
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ *(число, месяц, год)*	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *	---

** указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия*

Директор _____ Панова Л.М.
(должность уполномоченного лица) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Ассоциация «Национальное объединение строителей»
129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
проспект Мира, д. 6
www.nostroy.ru

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОСТАВЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О ЧЛЕНАХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

№ СРО-7751242711-20260312-1819
(регистрационный номер выписки)

12-03-2026
(дата формирования выписки)
Выписка актуальная на день ее формирования

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы», Ассоциация СРО «СОМ»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, пом. № 600 , https://srosom.ru/ , info@srosom.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-С-296-18042018
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана ООО «ПрофСпецЭкспертиза», ИНН 7751242711
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется) юридического лица или фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСпецЭкспертиза», ООО «ПрофСпецЭкспертиза»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7751242711
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1227700898798
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	108802, Россия, Москва, пр-кт Магеллана, д. 3, кв. 266

Наименование	Сведения
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1.Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации в составе Единого реестра	1380
2.2.Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации, в том числе в составе Единого реестра (число, месяц, год)	09.02.2024
2.3.Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	
2.4. Основание прекращения членства в саморегулируемой организации	
3.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ и обеспечении имущественной ответственности:	

3.1.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	**Нет**	**Нет**
Статус права		
Действует		

3.2.Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый *	90 000 000.00	не превышает девяносто миллионов рублей
б) второй		
в) третий		
г) четвертый		
д) пятый		
е) простой		

** До 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 миллионов рублей.*

Наименование		Сведения
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и предельном размере обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:		
а) первый		
б) второй		
в) третий		
г) четвертый		
д) пятый		

3.4. Сведения о применении системы страхования (при наличии)

Вид страхования	Начало / окончание действия договора	Номер договора	Размер страховой суммы	Наименование страховой компании	Лицензия	Адрес места нахождения, телефон
Индивидуальное	09.02.2026 / 08.02.2027	604-78-007316-25/0163	10000000	Совкомбанк страхование (АО)	СИ № 1675	192007, Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д. 60, лит. А, +7(812)449-47-58, 8(800)100-00-06

Наименование	Сведения
4. Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства *:	
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ * (число, месяц, год)	
4.2. Основание приостановления права выполнения работ *	
* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия	
5. Сведения об ограничении права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров: *	
5.1. Дата, с которой право участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров ограничено * (число, месяц, год)	
5.2. Основание ограничения права участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров *	

Наименование	Сведения
* указываются сведения только в отношении действующего ограничения права	
6. Сведения об обязательствах по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	
6.1. Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	
6.2. Дата расчета фактического совокупного размера обязательств	
7. Сведения о заключенных договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса:	
7.1. Количество заключенных договоров	
7.2. Общий размер обязательств по заключенным договорам	
7.3. Фактический размер обязательств по предусматривающему наибольшую стоимость работ договору из числа указанных договоров	
8. Сведения о договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров:	
8.1. Количество заключенных договоров	
8.2. Фактический совокупный размер обязательств по заключенным договорам	
9. Сведения об исполненных договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса:	
9.1. Количество исполненных договоров	
9.2. Общий размер обязательств по исполненным договорам	
10. Сведения об исполненных договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров:	
10.1. Количество исполненных договоров	
10.2. Фактический совокупный размер обязательств по исполненным договорам	
11. Иные сведения	

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Ассоциация СРО «СОМ»

НОСТРОЙ

Оригинал электронного документа, подписанного электронной подписью, хранится в Ассоциации НОСТРОЙ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: АССОЦИАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ"

Сертификат 0250be9b00e8b308b1434baa4144fe8fb3

Действителен с 05.02.2026 по 05.05.2027



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-АКЗ/23-06-2026/ 535490408

Действительно до 22 июня 2027 г.

Средство измерений: Комплект измерительный Смарт-зонд Testo-410i

наименование, тип, модификация средства измерений

66510-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений применяемый при утверждении

заводской (серийный) номер: 47102528

в составе ---------

номер знака предыдущей поверки ---------

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазон измерений, по которым поверено средство измерений

в соответствии с РТ-МП-572-442-2021 (с Изменением №2)

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2.АКЗ.0049.2019 3.2.АКЗ.0090.2019 3.2.АКЗ.0145.2019 3.2.АКЗ.0138.2019

регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура +22°С,

перечень влияющих факторов

атмосферное давление 741 мм рт.ст., относительная влажность 56%

нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки: 2 АКЗ 6 Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 535490408

Главный метролог / Муравская Ирина Ивановна /

должность руководителя подразделения — подпись — фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель / Серпов Павел Сергеевич /

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 23 июня 2026 г.

серия С-АКЗ-К №0001849

www.iskatel2.ru; e-mail: zakaz@iskatel2.ru +7 (495) 642-85-00



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-АКЗ/23-06-2026/ 535490407

Действительно до 22 июня 2027 г.

Средство измерений: Комплект измерительный Смарт-зонд Testo-410i

наименование, тип, модификация средства измерений

66510-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений применяемый при утверждении

заводской (серийный) номер: 46647352

в составе ---------

номер знака предыдущей поверки ---------

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазон измерений, по которым поверено средство измерений

в соответствии с РТ-МП-572-442-2021 (с Изменением №2)

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2.АКЗ.0049.2019 3.2.АКЗ.0090.2019 3.2.АКЗ.0145.2019 3.2.АКЗ.0138.2019

регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура +22°С,

перечень влияющих факторов

атмосферное давление 741 мм рт.ст., относительная влажность 56%

нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки: 2 АКЗ 6 Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 535490407

Главный метролог / Муравская Ирина Ивановна /

должность руководителя подразделения — подпись — фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель / Серпов Павел Сергеевич /

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 23 июня 2026 г.

серия С-АКЗ-К №0001850

www.iskatel2.ru; e-mail: zakaz@iskatel2.ru +7 (495) 642-85-00



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1731/К Certificate number

Дата калибровки 23.06.2026 г. Date when calibration

Объект калибровки Линейка измерительная 200мм Sanitoo

Item calibrated

Серийный номер б/н

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711

Customer Информация о заказчике, наименование of the customer, address

Наименование эталона / description of measurement standard

3.2.АКЗ.0122.2019, 3.2.АКЗ.0172.2019, 3.2.АКЗ.0129.2019, 3.2.АКЗ.0107.2019, 3.2.АКЗ.0149.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС14

Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальным эталоном НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат. All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI

Условия калибровки / Calibration conditions

Температура окружающего воздуха 22°С,Относительная влажность воздуха 56%

Результаты калибровки

Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Диапазон измерения
Линейка измерительная	соответствует	0-200 мм

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС14

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку

Signature of the person who has performed calibration

Зверев В.М., Техник МС — ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г. — Дата выдачи/ date of issue

И2 № Г 69136



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 2268/К Certificate number

Дата калибровки 24.06.2025 г. Date when calibration

Объект калибровки Линейка измерительная SANITOO 200мм

Item calibrated

Серийный номер б/н

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711

Customer Информация о заказчике, наименование of the customer, address

Наименование эталона / description of measurement standard

3.2.АКЗ.0122.2019, 3.2.АКЗ.0172.2019, 3.2.АКЗ.0129.2019, 3.2.АКЗ.0107.2019, 3.2.АКЗ.0149.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС14

Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальным эталоном НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат. All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI

Условия калибровки / Calibration conditions

Температура окружающего воздуха 22°С,Относительная влажность воздуха 56%

Результаты калибровки

Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Диапазон измерения
Линейка измерительная SANITOO	соответствует	0-200 мм

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС14

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку

Signature of the person who has performed calibration

Зверев В.М., Техник МС — ФИО и должность / name and function

24.06.2025 г. — Дата выдачи/ date of issue

И2 № Г 58297



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1744/К — Certificate number
Дата калибровки 23.06.2026 г. — Date when calibration

Объект калибровки Уровень алюминиевый 2000мм — Item calibrated

Серийный номер б/н

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711 — Customer; Информация о заказчике, юридическое лицо, адрес — Information about the customer, legal entity, address

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0129.2019, 3.2.АК3.0123.2019, 3.2.АК3.0138.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС21
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С,Относительная влажность воздуха 56%

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Примечание
Уровень алюминиевый	соответствует	Длина уровня - 2000 мм

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС21

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев
Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Зверев В.М., Техник МС — ФИО и должность / name and function
23.06.2026 г. — Дата выдачи/ date of issue

МС 2 И26

И2 № Г81246



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1743/К — Certificate number
Дата калибровки 23.06.2026 г. — Date when calibration

Объект калибровки Уровень электронный Stabila 1000мм — Item calibrated

Серийный номер 17672

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711 — Customer; Информация о заказчике, юридическое лицо, адрес — Information about the customer, legal entity, address

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0129.2019, 3.2.АК3.0123.2019, 3.2.АК3.0138.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС21
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С,Относительная влажность воздуха 56%

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Примечание
Уровень электронный Stabila	соответствует	Длина уровня - 1000 мм; Точность измерений не превышает ±0,5 мм/м

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС21

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев
Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Зверев В.М., Техник МС — ФИО и должность / name and function
23.06.2026 г. — Дата выдачи/ date of issue

МС 2 И26

И2 № Г81245



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1733/К — Certificate number
Стр. 1 **из** 2 — Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г. — Date when calibration
Серийный номер H12C-K272994 — Serial number

Объект калибровки Анемометр Habotest HT625B — Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711 — Customer; Информация о заказчике, юридическое лицо, адрес — Information about the customer, legal entity, address

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0049.2019, 3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019, 3.2.АК3.0146.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС74
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С,Относительная влажность воздуха 56%

Зверев В. М., Техник МС — ФИО и должность / name and function
23.06.2026 г. — Дата выдачи/ date of issue

И2 №К123125



Номер сертификата 1733/К — Certificate number
Стр. 2 **из** 2 — Page of

Серийный номер H12C-K272994 — Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Диапазон измерения скорости воздуха, м/с	Результат калибровки*
Анемометр Habotest HT625B	от 0,4 до 30	соответствует

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС74

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Зверев В. М., Техник МС — ФИО и должность / name and function
23.06.2026 г. — Дата выдачи /date of issue

МС 2 И26

+7 (495) 863-05-00
www.iskatel2.ru e-mail: zavod@iskatel2.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1734/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibration

Серийный номер б/н
Serial number

Объект калибровки Анемометр MASTECH MS6652C
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer — Информация о заказчике, юридический адрес, адрес

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0049.2019, 3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019, 3.2.АК3.0146.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС74
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которая воспроизводится национальным эталоном НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from this calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С.Относительная влажность воздуха 56%

Зверев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи
date of issue

И2 №К123126



Номер сертификата 1734/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер б/н
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Диапазон измерения скорости воздуха, м/с	Результат калибровки*
Анемометр MASTECH MS6652C	от 0,4 до 30	соответствует
	Диапазон измерения температуры, °С	
	0 до +60	соответствует

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС74

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Зверев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи date of issue

МС 2 И26



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1730/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibration

Серийный номер б/н
Serial number

Объект калибровки Влагомер MT-28 MOISTURE METR
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer — Информация о заказчике, юридический адрес, адрес

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0194.2019, 3.2.АК3.0195.2019, 3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019,

Методика калибровки 002.2016.274.КС71
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которая воспроизводится национальным эталоном НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from this calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С.Относительная влажность воздуха 56%

Зверев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи
date of issue

И2 №К123127



Номер сертификата 1730/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер б/н
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Результат калибровки*	Примечание
Влагомер MT-28 MOISTURE METR	соответствует	-

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС71

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Зверев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи date of issue

МС 2 И26



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1725/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibration

Серийный номер 431309699
Serial number

Объект калибровки Дальномер лазерный BOSCH PROFESSIONAL GLM 4000
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer Информация о заказчике, юридический и почтовый адреса

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0123.2019, 3.2.АК3.0133.2019, 3.2.АК3.0137.2019,3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019.

Методика калибровки 002.2016.274.КС18
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которая воспроизводится национальным эталоном НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможно с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate require written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С,Относительная влажность воздуха 56%

Запрев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи
date of issue

И2 №К123128



Номер сертификата 1725/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер 431309699
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Диапазон измерения, м	Точность измерения, мм	Результат калибровки*
BOSCH PROFESSIONAL GLM 4000	0,05-60	±2	соответствует

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС18

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Запрев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи date of issue



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1726/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibration

Серийный номер 902608416
Serial number

Объект калибровки Дальномер лазерный Bosch Universal Distance 50
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer Информация о заказчике, юридический и почтовый адреса

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0123.2019, 3.2.АК3.0133.2019, 3.2.АК3.0137.2019,3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019.

Методика калибровки 002.2016.274.КС18
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которая воспроизводится национальным эталоном НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможно с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate require written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С,Относительная влажность воздуха 56%

Запрев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи
date of issue

И2 №К123129



Номер сертификата 1726/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер 902608416
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Дальность измерения, м	Точность измерения, мм	Результат калибровки*
Bosch Universal Distance 50	50	±2	соответствует


*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС18

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Запрев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи date of issue

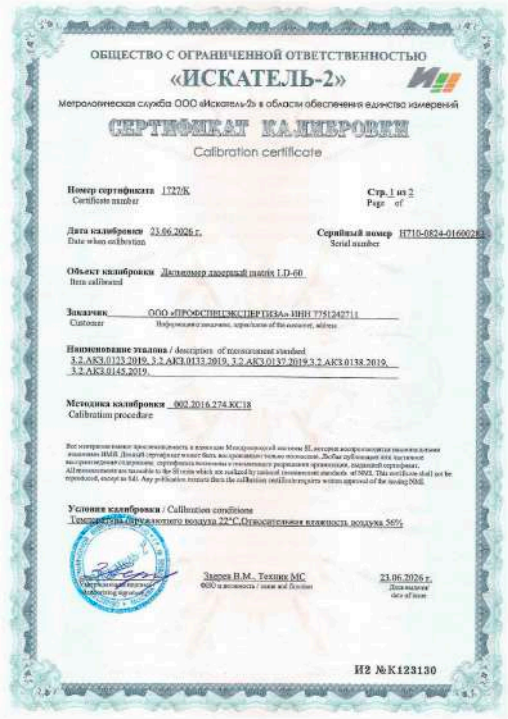

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1727/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibration

Серийный номер H710-0824-01600282
Serial number

Объект калибровки Дальномер лазерный matrix LD-60
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0121.2019, 3.2.АК3.0133.2019, 3.2.АК3.0137.2019,3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС18
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которая воспроизводится национальными эталонами ВНИИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат. All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate require written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С,Относительная влажность воздуха 56%

Звягин В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи
date of issue

И2 №К123130



Номер сертификата 1727/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер H710-0824-01600282
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Диапазон измерения, м	Точность измерения, мм	Результат калибровки*
matrix LD-60	0,05-60	±1,5	соответствует

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС18

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 месяцев

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Звягин В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1728/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibration

Серийный номер D-84427
Serial number

Объект калибровки Дальномер лазерный CONDTROL SMART 50 PLUS
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0121.2019, 3.2.АК3.0133.2019, 3.2.АК3.0137.2019,3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС18
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которая воспроизводится национальными эталонами ВНИИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат. All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate require written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С,Относительная влажность воздуха 56%

Звягин В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи
date of issue

И2 №К123131



Номер сертификата 1728/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер D-84427
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Диапазон измерения, м	Точность измерения, мм	Результат калибровки*
matrix LD-60	0,1-50	±2	соответствует

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС18

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 месяцев

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Звягин В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1722/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibration

Серийный номер 426000026
Serial number

Объект калибровки Нивелир лазерный Bosch GLL 3-80 Professional
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer Информация о заказчике, адрес места об-ия заказчика, адреса

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0121.2019, 3.2.АК3.0136.2019, 3.2.АК3.0138.2019, 2.2.АК3.0145.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС22
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможна с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate require written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С.Относительная влажность воздуха 56%

Зверев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and position

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue

И2 №К123132



Номер сертификата 1722/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер 426000026
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Дальность построения (без применения), м	Результат калибровки*
Bosch GLL 3-80 Professional	30,0	Точность лазерного уровня не превышает ±0,3 мм/м

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС22

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Зверев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and position

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue

МС 2 И26

+7 (495) 642-05-00
www.iskatel2.ru e-mail: zakaz@iskatel2.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1723/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibration

Серийный номер 028000984
Serial number

Объект калибровки Нивелир лазерный Bosch GLL 3-80 Professional
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer Информация о заказчике, адрес места об-ия заказчика, адреса

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0131.2019, 3.2.АК3.0136.2019, 3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС22
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможна с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate require written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С.Относительная влажность воздуха 56%

Зверев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and position

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue

И2 №К123133



Номер сертификата 1723/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер 028000984
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Дальность построения (без применения), м	Результат калибровки*
Bosch GLL 3-80 Professional	30,0	Точность лазерного уровня не превышает ±0,3 мм/м

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС22

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Зверев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and position

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue

МС 2 И26

+7 (495) 642-05-00
www.iskatel2.ru e-mail: zakaz@iskatel2.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1724/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibrated

Серийный номер 023004276
Serial number

Объект калибровки Нивелир лазерный Bosch GLL 3-80 Professional
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer Информация о заказчике, юридический и фактический адрес

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0131.2019, 3.2.АК3.0136.2019, 3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС22
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которая воспроизводится и поддерживается эталонами ВНИИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любые публикации или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate require written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С.Относительная влажность воздуха 56%

Звирев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue

Из №К123134



Номер сертификата 1724/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер 023004276
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Дальность построения (без приемника), м	Результат калибровки*
Bosch GLL 3-80 Professional	30,0	Точность лазерного уровня не превышает ±0,3 мм/м

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС22

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Звирев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1729/К
Certificate number

Стр. 1 **из** 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibrated

Серийный номер 3601K63Z80
Serial number

Объект калибровки Нивелир лазерный Bosch GLL 3-60 XG Professional
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer Информация о заказчике, юридический и фактический адрес

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0131.2019, 3.2.АК3.0136.2019, 3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС22
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которая воспроизводится и поддерживается эталонами ВНИИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любые публикации или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate require written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С.Относительная влажность воздуха 56%

Звирев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue

Из №К123135



Номер сертификата 1729/К
Certificate number

Стр. 2 **из** 2
Page of

Серийный номер 3601K63Z80
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Дальность построения (без приемника), м	Результат калибровки*
Bosch GLL 3-60 XG Professional	30,0	Точность лазерного уровня не превышает ±0,3 мм/м

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС22

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Звирев В. М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи/ date of issue



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»

Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate

Номер сертификата 1801/К
Certificate number

Стр. 1 из 2
Page of

Дата калибровки 23.06.2026 г.
Date when calibration

Серийный номер 53936267
Serial number

Объект калибровки Камера тепловизионная (тепловизор) FLIR модель E5
Item calibrated

Заказчик ООО «ПРОФСПЕЦЭКСПЕРТИЗА» ИНН 7751242711
Customer Информация о заказчике, предоставленная Заказчиком, клиентом

Наименование эталона / description of measurement standard
3.2.АК3.0101.2019, 3.2.АК3.0141.2019, 3.2.АК3.0138.2019, 3.2.АК3.0145.2019

Методика калибровки 002.2016.274.КС2
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение сертификата допускается с письменного разрешения производителя, выдавшей сертификат. All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards (NMI). This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions
Температура окружающего воздуха 22°С. Относительная влажность воздуха 56%

Зверев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи / date of issue

ИЗ №К123136



Номер сертификата 1801/К
Certificate number

Стр. 2 из 2
Page of

Серийный номер 53936267
Serial number

Результаты калибровки
Calibration results

Наименование	Диапазон измерения, °С	Результат калибровки*
FLIR модель E5	от 0 до +400	соответствует

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС2

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев.

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration

Зверев В.М., Техник МС
ФИО и должность / name and function

23.06.2026 г.
Дата выдачи / date of issue

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВИМЕТ"
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314313

Свидетельство о поверке № С-ЕЕД/23-06-2026/ 535487380
Действительно до 22 июня 2027 г.

Средство измерений Дальномер лазерный GLM 40
наименование, тип, модификация средства измерений
60740-15
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений применяемый при утверждении
заводской (серийный) номер: 612313546
в составе ---------
номер знака предыдущей поверки ---------

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазон измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП АПМ 19-15
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:
ЕЕД.028ЕЕД.029ЕЕД.090ЕЕД.081ЕЕД.091ЕЕД.092ЕЕД.086
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура +22°С,
перечень влияющих факторов

атмосферное давление 741 мм рт.ст., относительная влажность 56%
нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (первичной) поверки признано
результат поверки

пригодным к применению.

Знак поверки 26 ЕЕД

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ 535487380

Генеральный директор
должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Чернова Оксана Сергеевна
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель Левин Александр Валентинович
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 23 июня 2026 г.

серия С-ЕЕД-L №0004692